



MA.PV/PR/01 Edition 2 du 19/12/2007

PROCEDURES ET INSTRUCTIONS


SYSTEME DE NUMEROTATION DES RESERVOIRS GPL PETIT VRAC

N° édition	Date	Objet de la révision
Edition 2	19/12/2007	Révision codes capacités et codes fabricants
Edition 1	1/05/2001	Edition originale

CFBP – Comité Français du Butane et du Propane – 8 Terrasse Bellini, 92807 PUTEAUX Cedex – France
Tel. 33(0)1 41 97 02 80 – Fax. 33(0)1 41 97 02 89 - www.cfbp.fr

METHODE DE NUMEROTATION DES RESERVOIRS PAR LES FABRICANTS (DITS N° GTC) EN VIGUEUR DEPUIS 1990.

Le numéro est composé de 9 caractères:

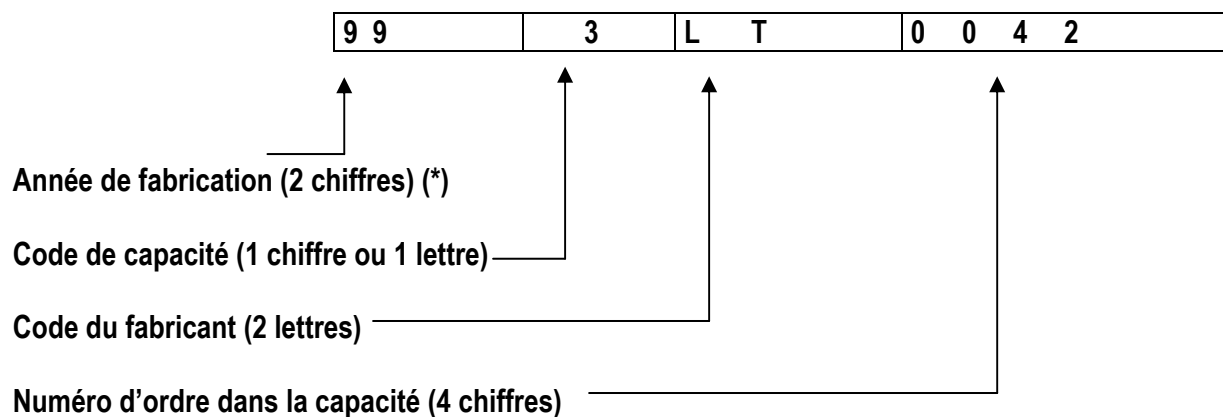

(*) Sauf pour les années 2000 à 2009, qui seront codifiées X0 (pour 2000) à X9 (pour 2009).
La numérotation de base reprendra en 2010 sous la forme 10 3 LT 0042 dans l'exemple

Liste des codes de capacité

Modèle de réservoir	Codes capacités
275 à 330 kg	1
500 à 800 kg	2
1 000 kg	3
1 750 kg	4
3 200 kg	5
3 500 kg	6
5 000 kg (10/12 m3 Ø 1700 mm)	7
1 200 kg	8
1 900 kg	9
1 100 kg	A
2 000 kg	B
1 400 kg	C
1600 kg	D
5 000 kg (12 m3 Ø 2500 mm)	G

Liste des codes des fabricants (*)

Fabricants	Codes Fabricants
Bayardon	BY
Chaudronnerie d'Anor	AR
Chaudronnerie Ind de Furiani	CF
Citergaz	AC
Ermert	ER
Lapesa	LP
Liotard St Pierre des Corps	LT
Liotard Vitrolles	LV
Robine Industrie	RA
Robine Iberica	RI
Schneider Industrie	WB
Silva Matos	AS
Van Leer Belgium	VL
Wefco	GB

(*) Fabricants ayant opéré sur le marché français depuis 1990

Notes :

- Référence : lettre GTC du 20/12/89
- Le millésime des numéros fabricants est obligatoirement l'année effective d'épreuve du réservoir.